



## Bazas ENERGIES

Gestion de réseaux d'électricité, de gaz et d'assainissement.

Fournisseur d'électricité et de gaz.

Tél : 05 56 25 12 11. [regie.bazas@wanadoo.fr](mailto:regie.bazas@wanadoo.fr)

7 avenue G.A. de TONTOULON, 33 430 BAZAS

## Cahier des charges pour branchement « de chantier »

V3

### 1. Description d'un branchement de chantier

Le branchement électrique de chantier est un branchement non définitif qui ne peut excéder une période de 6 mois (éventuellement renouvelable sur votre demande, pour 6 mois supplémentaires).

Il sera mis fin à toute fourniture d'électricité au-delà de la période de 6 mois, **sans autre préavis**.

Le coût du branchement est à évaluer par un devis.

Un forfait mensuel de chantier est facturé durant la période.


La puissance souscrite maximale délivrée par un branchement de chantier est de 36 kVA.

La réglementation en vigueur ne couvre pas le titulaire du contrat de fourniture d'électricité en cas d'incendie dans le cadre d'un branchement de chantier utilisé à des fins d'habitation.

Une attestation d'engagement d'alimentation temporaire est obligatoirement renseignée par le demandeur.

Aucun branchement de chantier ne sera mis en service sans signature de cette attestation.

### 2. Schéma de principe d'un branchement de chantier aérien.

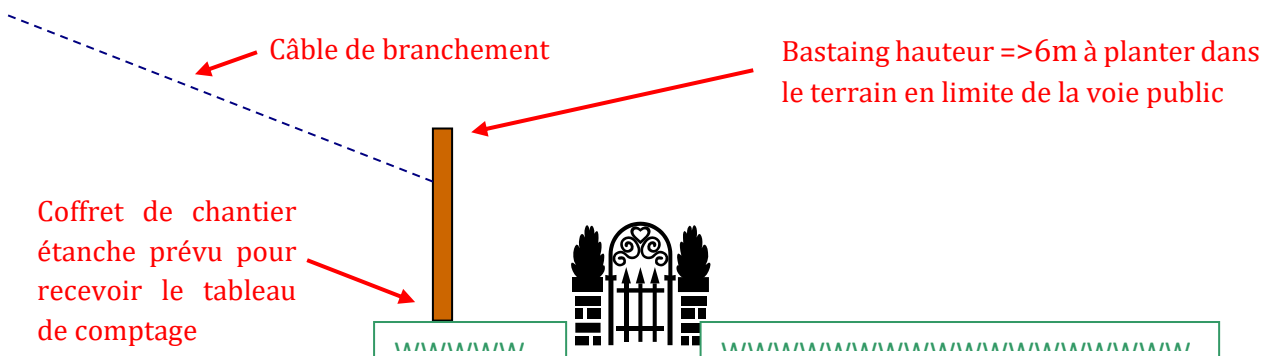

### 3. Fournitures et poses.

#### Nous fournissons :

- Le coffret de chantier avec disjoncteur 500mA,
- Un câble de puissance suffisant pour le raccordement du comptage au réseau électrique.

#### Nous réalisons

- Le raccordement au réseau électrique,
- La pose du compteur dans le coffret et d'un disjoncteur de branchement.

#### Vous fournissez :

- Un bastaing dépassant du sol de 6 mètres,
- Copie du permis de construire ou déclaration de travaux.

#### Vous réalisez

- Le scellement du bastaing à l'emplacement prévu par la Régie,
- Le raccordement électrique entre le coffret de chantier et l'installation du chantier,
- La conformité avec la NF C15-100.



## Bazas ENERGIES

Gestion de réseaux d'électricité, de gaz et d'assainissement.

Fournisseur d'électricité et de gaz.

Tél : 05 56 25 12 11. [regie.bazas@wanadoo.fr](mailto:regie.bazas@wanadoo.fr)

7 avenue G.A. de TONTOULON, 33 430 BAZAS

### Attestation pour branchement « de chantier »

V3

Je soussigné (indiquez le nom du propriétaire ou bien le nom du tiers habilité par le propriétaire) :

Qualité (si tiers demandeur autorisé par le propriétaire) : \_\_\_\_\_

Si qualité, veuillez indiquer le nom de la Société : \_\_\_\_\_

Adresse du chantier : \_\_\_\_\_

Adresse de facturation : \_\_\_\_\_

N° de téléphone portable : \_\_\_\_\_

Adresse mail : \_\_\_\_\_

Demande d'alimentation temporaire de l'installation électrique de chantier située à l'adresse indiquée ci-dessus, pour une durée de : \_\_\_\_\_ mois, du : \_\_\_\_\_ au : \_\_\_\_\_,

période ne pouvant excéder 6 mois conformément à l'article 1<sup>er</sup>, alinéa 3 du décret n° 72.1120 du 14/12/1972.

Choix de la puissance souscrite en kVA:

Monophasé	3	6	9	12				
Triphasé	6	9	12	15	18	24	30	36

**A.** Le branchement de chantier est un raccordement électrique à caractère provisoire. Il ne peut servir qu'à la seule fin d'alimenter mon chantier. Il ne saurait en aucun cas servir à l'alimentation de l'installation électrique intérieure de la construction (objet dudit chantier). Je reconnais que la Régie Municipale BAZAS ENERGIES pourra donc, sans préavis, effectuer la suspension de la fourniture d'énergie électrique au point de livraison ci-dessus. Et bien entendu, à l'issue de la période fixée par le présent engagement.

**B.** J'ai bien noté qu'en application du décret cité ci-dessus, la mise en service du branchement définitif ne peut avoir lieu que sur présentation d'un certificat de conformité de type **CONSUEL**.

**C.** Le signataire de cet engagement est responsable du coffret mis à sa disposition (le coffret de chantier appartenant à la RMBE, sera loué au coût mensuel de 18€ HT/mois avec compteur et disjoncteur de branchement 500mA). En cas de dégradation, destruction ou vol, une refacturation du coffret détérioré sera effectuée pour un montant de 336€ TTC. Il appartient au signataire de se mettre en conformité avec la NF C15-100 après les bornes aval du disjoncteur 500mA.

En outre, je dégage la Régie Municipale BAZAS ENERGIES de toutes responsabilités pour tous dommages matériels et corporels causés directement ou indirectement par l'énergie électrique délivrée sur ce chantier.

Fait le : \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_. Signature du demandeur :